

Capacidade Instalada dos laboratórios da Rede

Setembro 2013/Janeiro 2014

As informações abaixo são fruto de um formulário online preenchido pelos pesquisadores responsáveis pelos laboratórios que compõem a **Rede de Laboratórios em Saúde Silvestre (ReLSS)**. Todas as informações foram disponibilizadas por eles e sintetizadas pela Coordenação da ReLSS em tópicos e gráficos para melhor entendimento do público.

Vale ressaltar que essas informações foram colhidas até o dia 17 de janeiro de 2014. Novos laboratórios podem vir a fazer parte da ReLSS, portanto, se você é membro de um laboratório e deseja que este faça parte da ReLSS, mande-nos um e-mail labssaudesilvestre@gmail.com.


Tipos de Amostras Processadas → Sangue total; Soro; Coágulo sanguíneo; Plasma; Distensão (esfregaço)/gota espessa; Fragmento de tecidos; Endoparasitas; Ectoparasitas; Fezes; Urina; e "Swab" (saliva, anal, vaginal...).


Agentes Etiológicos → Prions; Vírus; Bactérias; Protozoários; Nematoda; Cestoda; Acantocephala; Trematoda; Fungos; e Ectoparasitos.

Metodologia/técnica → Diagnóstico molecular; Detecção em cultura celular; Utilização de modelo animal para diagnóstico; Teste imunológico para detecção/quantificação de antígenos, anticorpos ou células; Microscopia eletrônica; Microscopia de luz; Tipagem ou perfil bioquímico/fisiológico; Xenodiagnóstico; Citologia; Histopatologia; Resistência a antimicrobianos.

Armazenamento de amostras → Coleção Biológica (26%); Banco de amostras de trabalho (55%); Outros (19%).

Quadro de pessoal dos Laboratórios da ReLSS

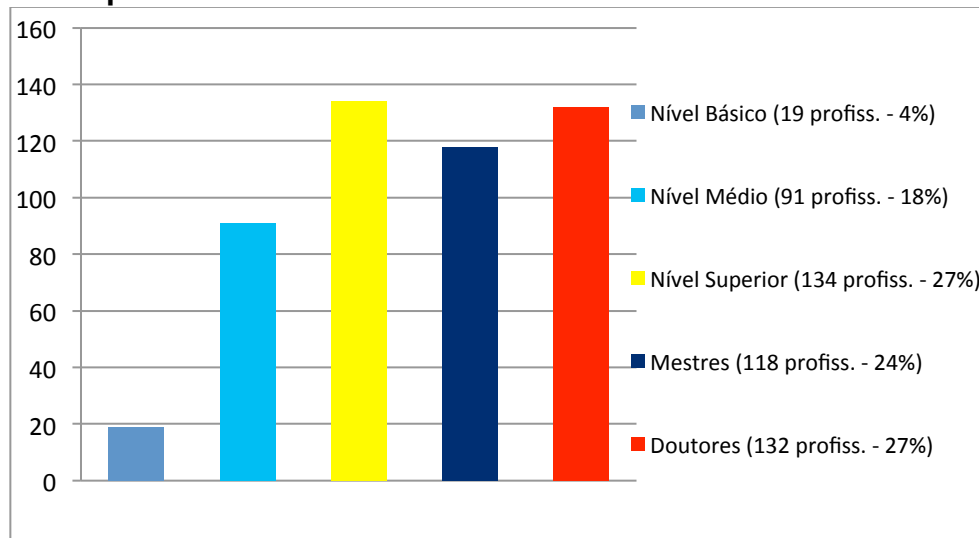




Capacidade Instalada dos laboratórios da Rede


Setembro 2013/Janeiro 2014

Sistemas de Gestão


- Biossegurança – Qual o Nível de Biossegurança do laboratório?

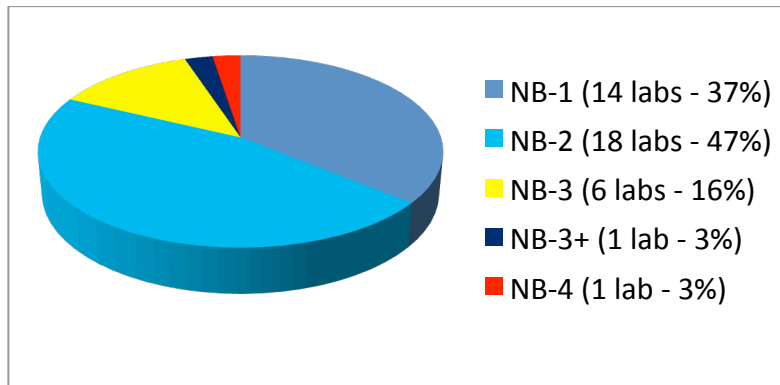

- Resíduos – O laboratório possui sistema de gestão de resíduos?

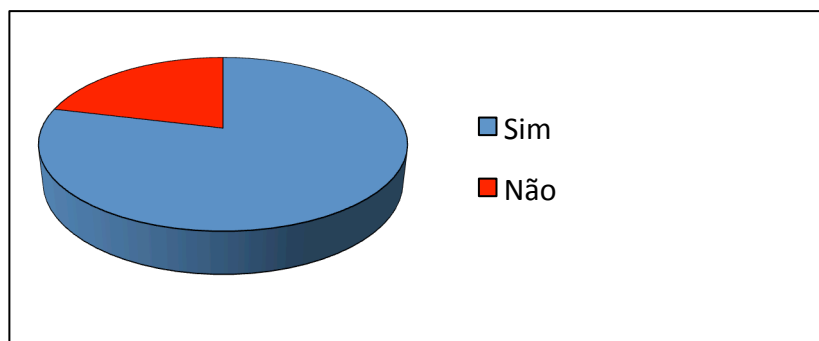

- Qualidade - O laboratório possui Sistema de Gestão da Qualidade?

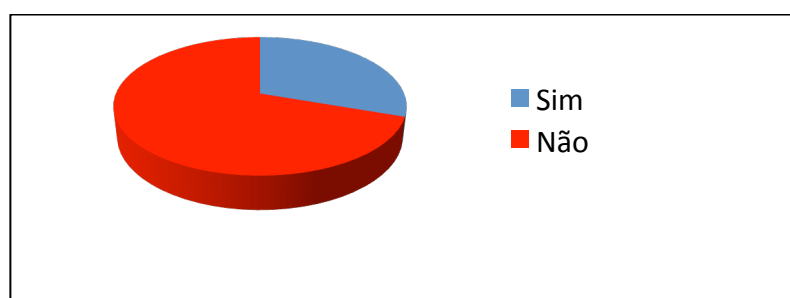

- Se possui gestão da Qualidade. Qual norma segue?

ABNT ISO IEC 17025 (24%)	8
ABNT NBR NM ISO 15189 (0%)	0
BPL – NIT DICLA 035/Inmetro (6%)	2